

Beschreibung | description

CONO310000 Set Stopfen TD
zum Einbau in CONTI Armaturenkörper als
Bypassventil zur Durchführung einer manuellen
thermischen Spülung, mit Durchflussmengenregler

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge: 0,05 l/s (automatischer
Durchflussmengenregler)
Wassertemp. max.: 70°C (kurzzeitig 80°C)

Artikel-Nr.: CONO310000
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Technische Änderungen vorbehalten
07/2016


CONO310000 Set Plug TD
for fitting into CONTI tap TB10.
Hand controlled bypassvalve for thermal flushes,
with flow controller

Operating pressure: 0,3 - 10,0 bar
Flow rate: 0,05 l/s (automatic flow
controller)
Water temp. max.: 70°C (short term load 80°C)


Order-No.: CONO310000
Producer: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Technical changes reserved
07/2016


Lieferumfang | content

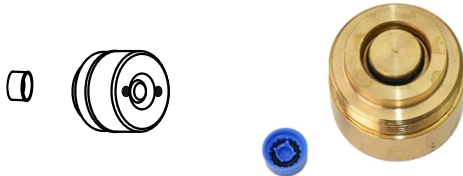

Montage | mounting

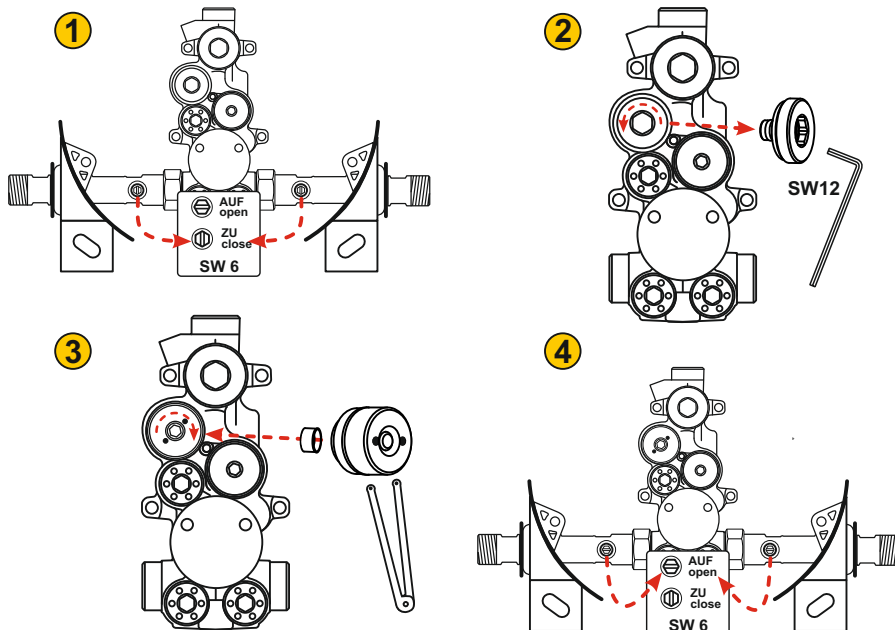

Verwendung | application

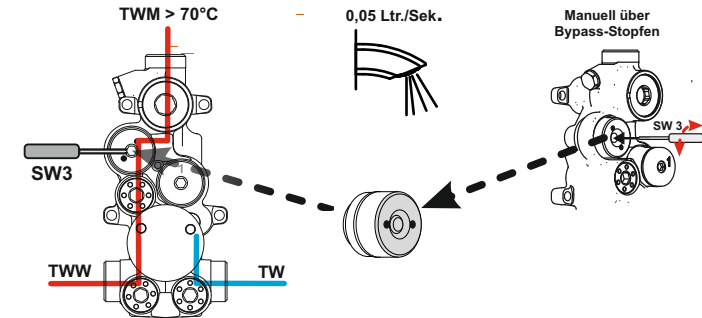**Gefahr!****Verbrühung**

Wassertemperaturen von über 45°C führen zu schweren Verbrühungen der Haut

Kein Aufenthalt in Räumen, in denen eine thermische Spülung durchgeführt wird
Gezieltes Ableiten des heißen Wassers während der thermischen Desinfektion

Beachtung Arbeitsblatt DVGW W551

Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass sich während einer thermischen Spülung keine Personen in den Duschräumen aufhalten

**Danger!****Scalding**

Watertemperature over 45°C scalds skin

Don't stay in rooms, where thermal flush runs

Discharge of hot water through special tubes

Pay attention to processsheet DVGW W551

The operator of the water management system has to take care, that there is nobody in the douchingrooms during a thermal disinfection.

**Allgemeine Hinweise**

Drücke gemäß vorgegebener technischer Daten einhalten, um Beschädigungen an Funktionsbauteilen, Funktionsstörungen sowie Wasserschäden zu vermeiden.

Wasserzufuhr vor Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten absperren.

Vor und nach Montage Leitungen gemäß DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfizieren & Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ spülen.

Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtung nach VDI/DVGW 6023 bzw. DIN EN 806-5 beachten.

Bei vorübergehender Stilllegung der Armatur (z.B. Saisonbetrieb) DIN 1988-200 bzw. VDI/DVGW 6023 beachten.

**References**

To avoid damaging armatures, components and rooms, observe pretended pressure

Before dismantling water-bearing components, close water-supplies via shuttle-valves

After mounting components flush taps and shower-system according to DIN EN 806-4 or ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“

Responsibility of maintenance according to VDI/DVGW 6023 or DIN EN 806-5.

If showersystem will be temporarily stopped (seasonal using) observe DIN 1988-200 or VDI/DVGW 6023.

Service | support

Informationen und Kontakt | Information and contact

Internetseite | Website <http://www.conti.plus>
E-Mail-Adresse | e-mail kundendienst@conti.plus
Kundendienst | Support +49 641 98221 29

Kundendienstanforderung online | Ordering support online
<http://www.conti.plus/>