

Schaltplan


Hersteller:

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrasse 39 - 41
D - 71364 Winnenden
Tel.: + 49 (0)7195 / 692 - 0
Fax: + 49 (0)7195 / 692 - 188
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

Für Produkte: 8471009 JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 4 G
8471010 JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 7 G
Option: GLT, Resthärtemessung, Permeat-Verwerfung
Seitenzahl gesamt: 4

Spannungsversorgung: 230VAC / N / PE, 50Hz
Steuerspannung: 230VAC
Max. Vorsicherung: 16A
FI-Schutzschalter: 16A/30mA
Anschlussleistung: ca. 0,6kW

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.05.2014	Holder	Deckblatt	1
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Teilenummer	1702331				Steuerung JOS 4-7 G	4

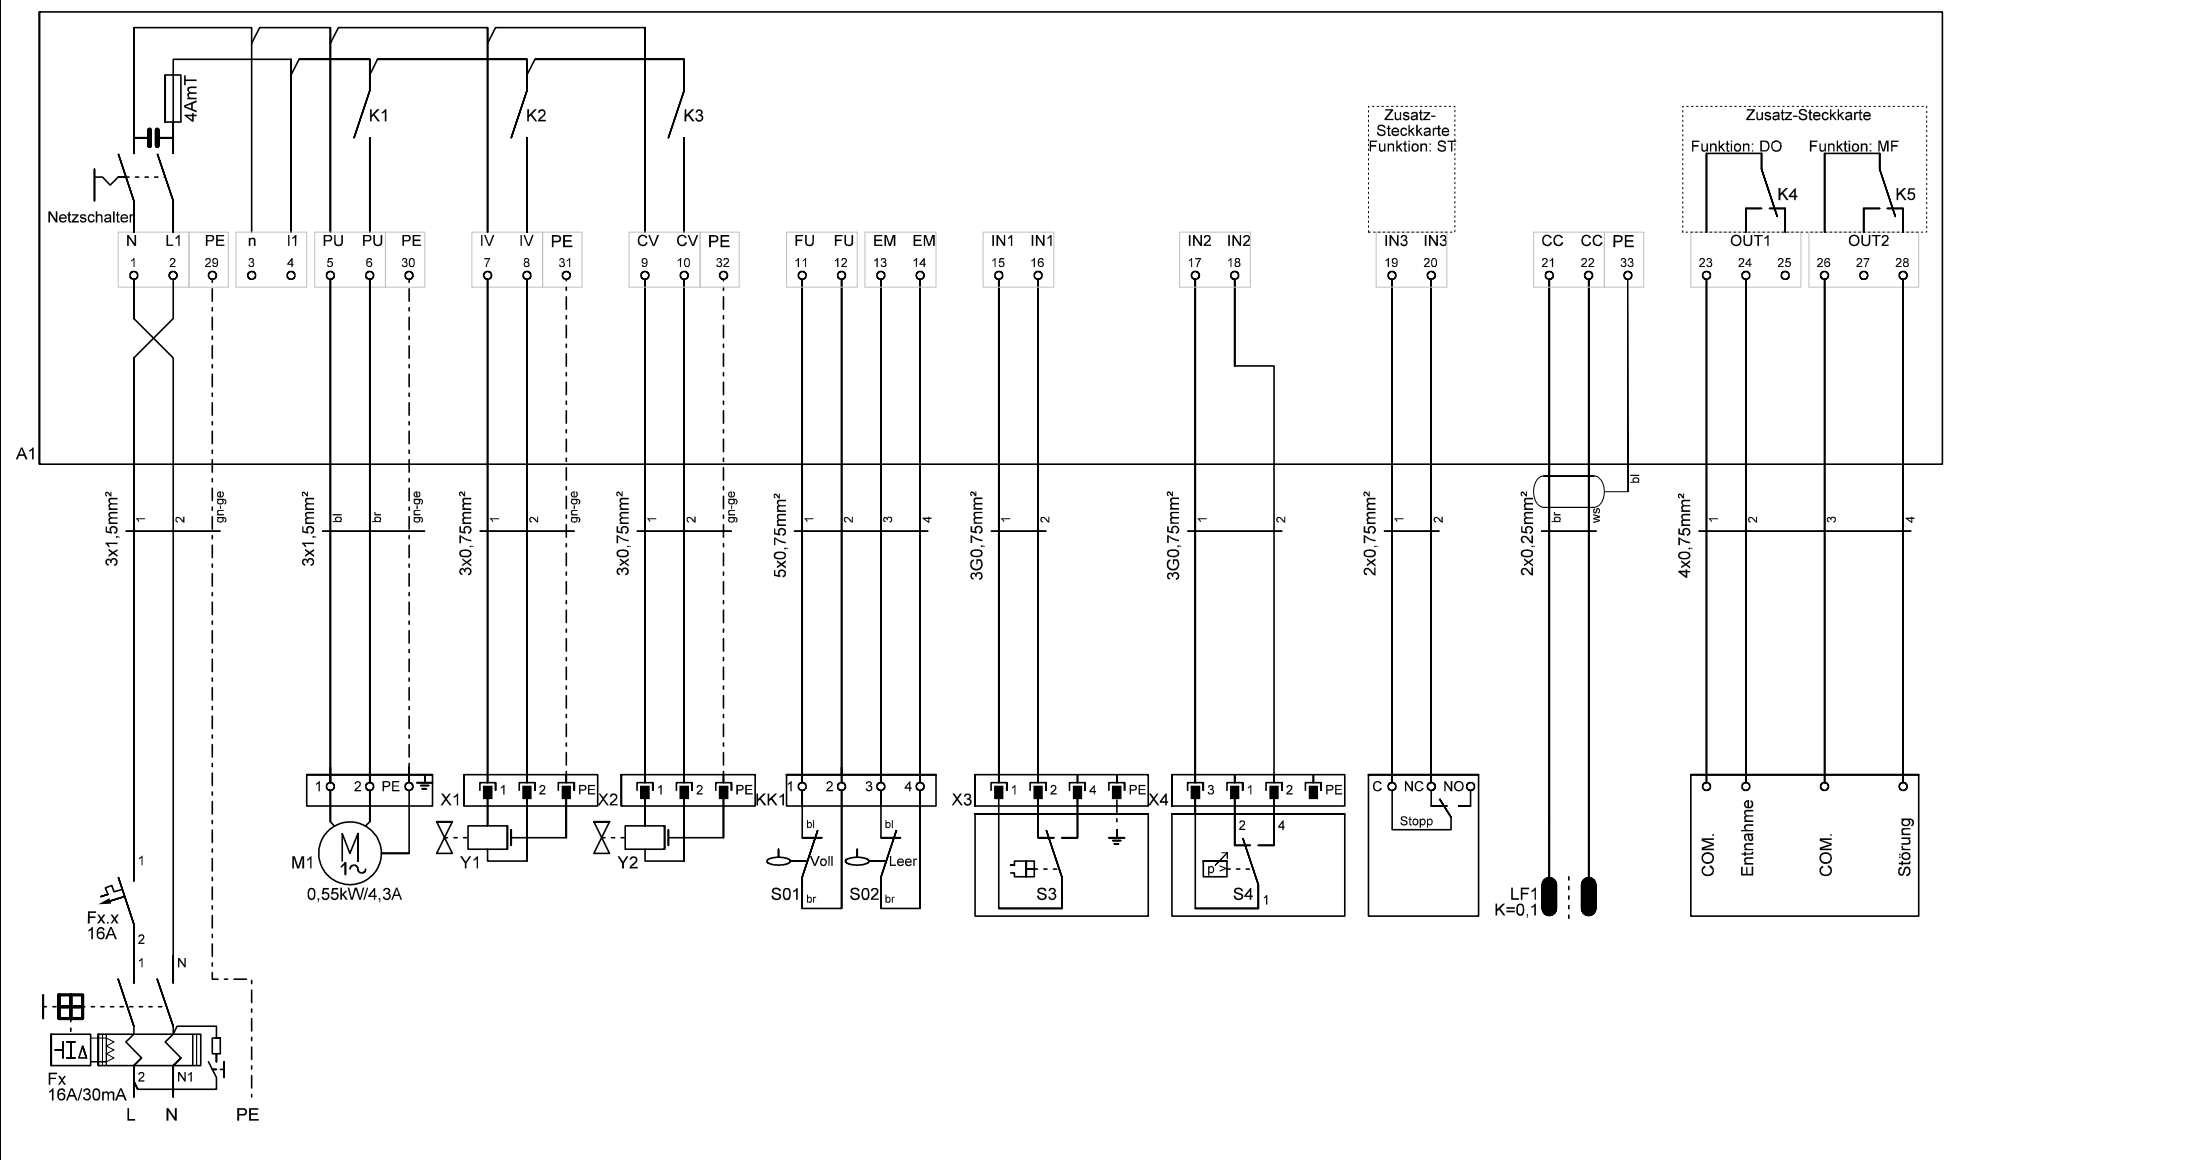

Spannungsversorgung
230VAC/50Hz/N/PE
Max. Vorsicherung 16A
FI-Schutz 16A/30mA

Hochdruck-
pumpe

Magnet-
ventil
Eingang
Rohwasser

Magnet-
ventil
Permeat-
Verschneidung
(Option)

Niveausteuern
Permeatbehälter
JRB 800-4000

Druckschalter
Überdruck
(2 - 20bar)
Einstellung: 12bar

Druckschalter
Wassermangel
Auslösung: 1,5bar
Freigabe: 2,3bar


Bauseitige
GLT

Messzelle
Leitfähigkeit
Permeat

Bauseitige
GLT

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	Holder	Standard mit GLT und optionaler Permeat-Verschneidung	2
		gepr.:			
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
				Steuerung JOS 4-7 G	4



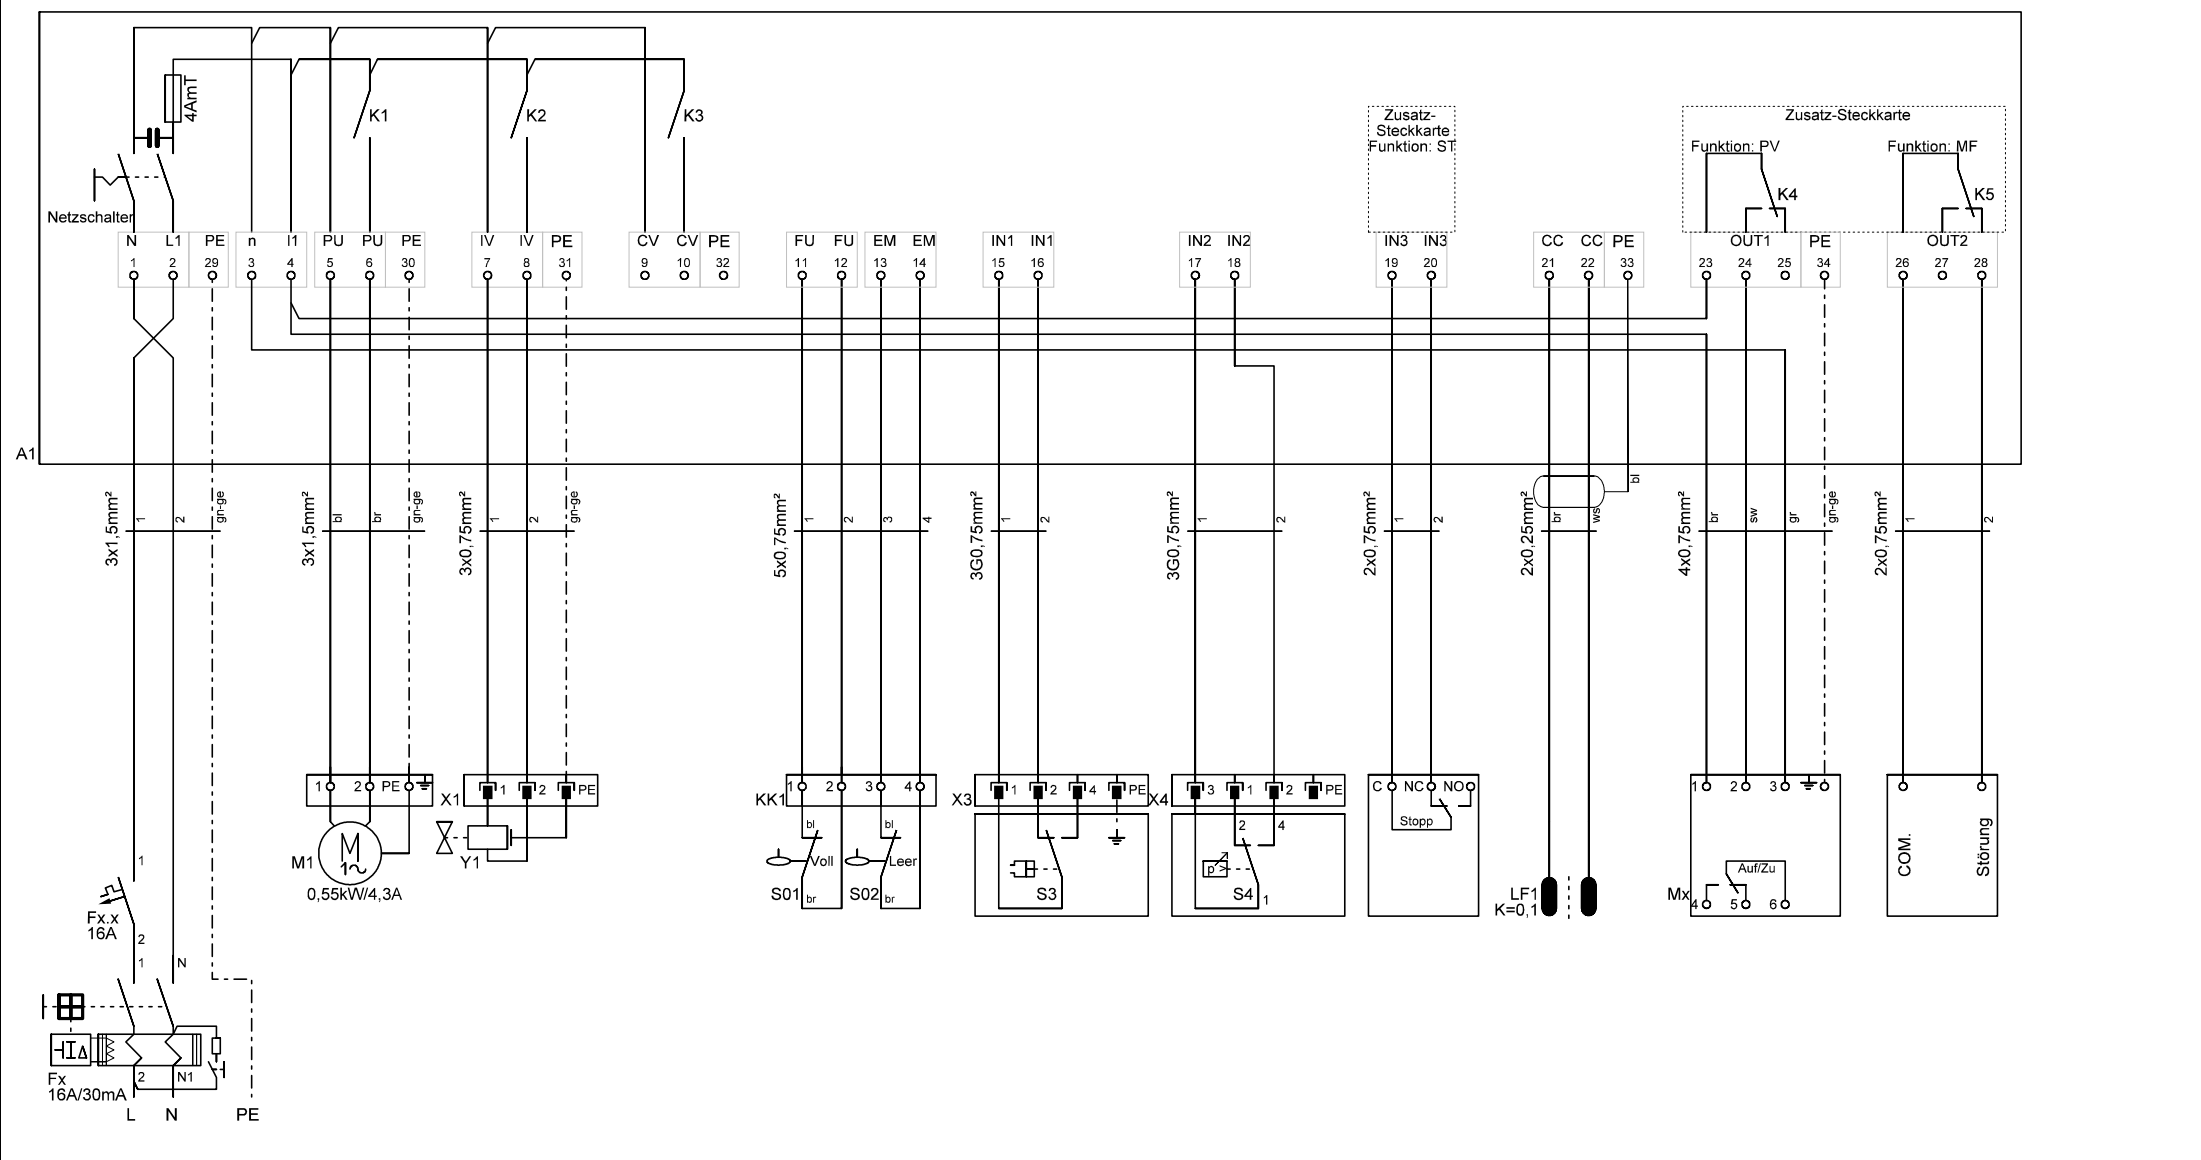

Spannungsversorgung
230VAC/50Hz/N/PE
Max. Vorsicherung 16A
FI-Schutz 16A/30mA

Hochdruck-
pumpe

Magnet-
ventil
Eingang
Rohwasser

Niveausteuern
Permeatbehälter
JRB 800-4000

Druckschalter
Überdruck
(2 - 20bar)
Einstellung: 12bar

Druckschalter
Wassermangel
Auslösung: 1,5bar
Freigabe: 2,3bar

Bauseitige
GLT

Messzelle
Leitfähigkeit
Permeat

Motorkugelhahn
Permeat-
Verwerfung

Bauseitige
GLT

Änderungen		Datum		Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:		Holder	Permeat-Verwerfung	4
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					Steuerung JOS 4-7 G	4